


# 凯里北控清源水务有限公司水质常规统计报表

## (2022年4月)

序号	水厂及 水样名称	浊度 (NTU)	消毒剂 余量 (mg/L)	耗氧量 ( mg/L )	菌落总数 (CFU/ml)	总大肠菌群 (MPN/100ml)	合格率 (%)
1	龙井水厂出厂水	0.13	0.58 (余氯)	0.20	3	未检出	100
2	炉山BT水厂出厂水	0.17	0.27 (二氧化氯)	0.37	3.8	未检出	100
3	万潮水厂出厂水	0.43	0.68 (余氯)	0.34	4.3	未检出	100
4	金泉湖水厂出厂水	0.22	0.30 (二氧化氯)	0.76	1	未检出	100
5	开怀龙井水厂出厂水	0.11	0.78 (余氯)	0.05	未检出	未检出	100
6	城区管网水	0.19	0.15 (二氧化氯)	0.20	5	未检出	99.99
水质综合合格率 (%)		99.99					
备注		依据标准：GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》、GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》、CJ/T 206-2005《城市供水水质标准》					

填报部门：水质监测中心

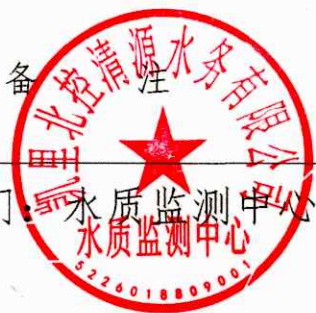

审核：

张以丹

2022年5月5日